

AE417 Medidor electrónico en baja tensión con transformador de corriente

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE417	12/07/2001




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



ESQUEMA DE CONEXIONES

MEDIDOR ELECTRÓNICO

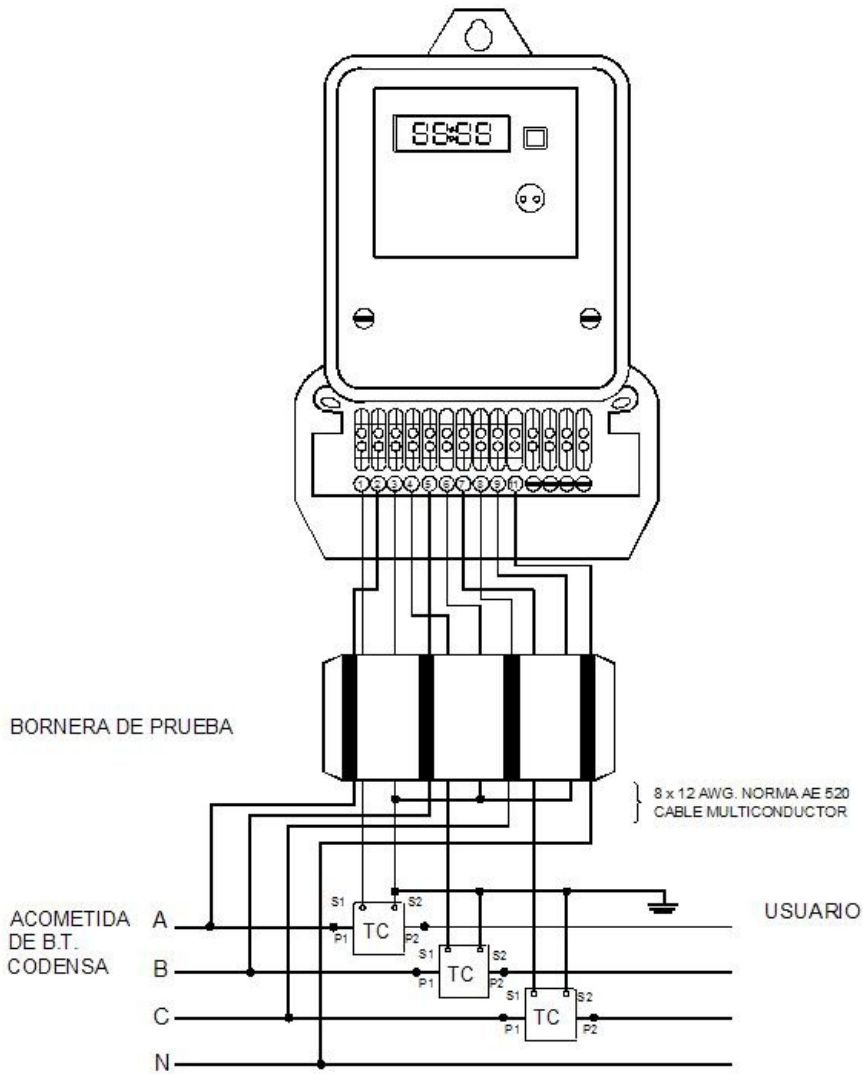

ESQUEMA ELÉCTRICO

MEDIDOR ELECTRÓNICO

